



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 12 décembre 2025

LOTISSEMENT PRUNELLI CAURO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CAURO

20117 CAURO

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120528	
Unité de gestion	0629	LOTISSEMENT PRUNELLI CAURO
Installation	UDI 003561	LOTISSEMENTS PRUNELLI
Point de surveillance	P 0000003621	LOTISSEMENTS PRUNELLI
Localisation exacte	Crèche de Cauro	
Commune	CAURO	

MAIRIE DE CAURO

12 DEC. 2025

ARRIVÉE
Prélevé le : lundi 11 décembre 2025 à 08h25
par : Torre Richard

Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	16,0 °C				25,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L					
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L					

Analyse laboratoire


Type de l'analyse : D1AL

Code SISE de l'analyse : 00120129

Référence laboratoire : 20251201-41820

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	125	µS/cm			200,00	1 100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	27	µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	60	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	52	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

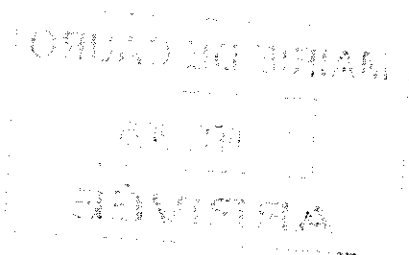

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI