



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 11 février 2026

COMMUNE DE CAURO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CAURO



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type Code Nom
Prélèvement 00120746
Unité de gestion 0116 COMMUNE DE CAURO
Installation UDI 000829 CAURO
Point de surveillance P 0000000838 FONTAINE SAMPIERO
Localisation exacte ROBINET FONTAINE SAMPIERO
Commune CAURO

Prélevé le : vendredi 06 février 2026 à 09h50
par : MARCHI PAUL-NOEL
Type visite : AU

Résultats Limites de qualité Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	1				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	10,0 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	1,00 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	1,15 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00120347

Référence laboratoire : 20260206-03695

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,70 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	<1 °f				
Titre hydrotimétrique	1,4 °f				

MINERALISATION

Calcium	3,2 mg/L				
Chlorures	10,6 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	67 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	1,3 mg(Mg)/L				
Sulfates	2,6 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	0,5 mg/L			50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L			0,50	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)			0,00	

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme	<0,3 µg/L			100,00	
------------	-----------	--	--	--------	--

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure


supérieure

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION


Chlorodibromométhane	1,4	µg/L		100,00		
Chloroforme	47	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	18	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	66	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00120746)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation. La teneur en chlore libre est excessive, et l'excès de désinfectant peut générer une odeur ou une saveur désagréable.

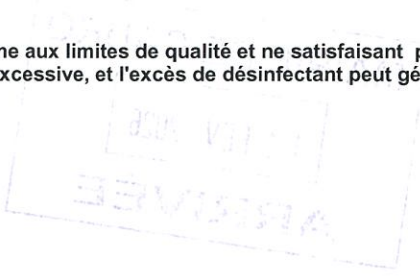

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,


Maya-Bertina MEDIOUNI